

## LINJE 1414.0075

- LODRET UDLØB I Ø 75 MM



- Inkl. Optagelig vandlås (der kan skilles ad og rengøres.) NB: Vandlåsen har to funktionsmuligheder:
- Placer vandlåsen i toppen, så den kun bruges til gulvafløbet
- Skub vandlåsen ned i udløbshuset, så den også kan bruges til de to øverste sideindl
- De to nederste kræver separat vandlås

### SPECIFIKATIONER:


|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| VARE NR.:        | 1414.0075                                                     |
| VVS NR.:         | 155013613                                                     |
| ANVENDELSE:      | LINJEAFLØB                                                    |
| CENTER (C):      | 54 / 119 MM                                                   |
| UDLØBSDIMENSION: | Ø 75 MM                                                       |
| UDLØBSRETNING:   | LODRET                                                        |
| KAPACITET:       | 1,85 L/S                                                      |
| VANDLÅS:         | MED                                                           |
| SIDEINDLØB:      | 4 STK. Ø 40 MM (ÅBNES EFTER BEHOV)                            |
| VÆGT EXCL EMBA:  | 0,828 KG                                                      |
| VÆGT INKL EMBA:  | 0,928 KG                                                      |
| PAKNING:         | EPDM                                                          |
| MATERIALE:       | PLAST (PP)                                                    |
| PASSER TIL:      | ARMATUR: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003 |

### INDBYGNINGSHØJDER

- Linjearmaturer 1001, 1002, 1003, 1004

| LÆNGDEMODEL |     |     |     |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|
| 300         | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |

| 255 MM | 260 MM | 261 MM | 262 MM | 263 MM | 265 MM |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

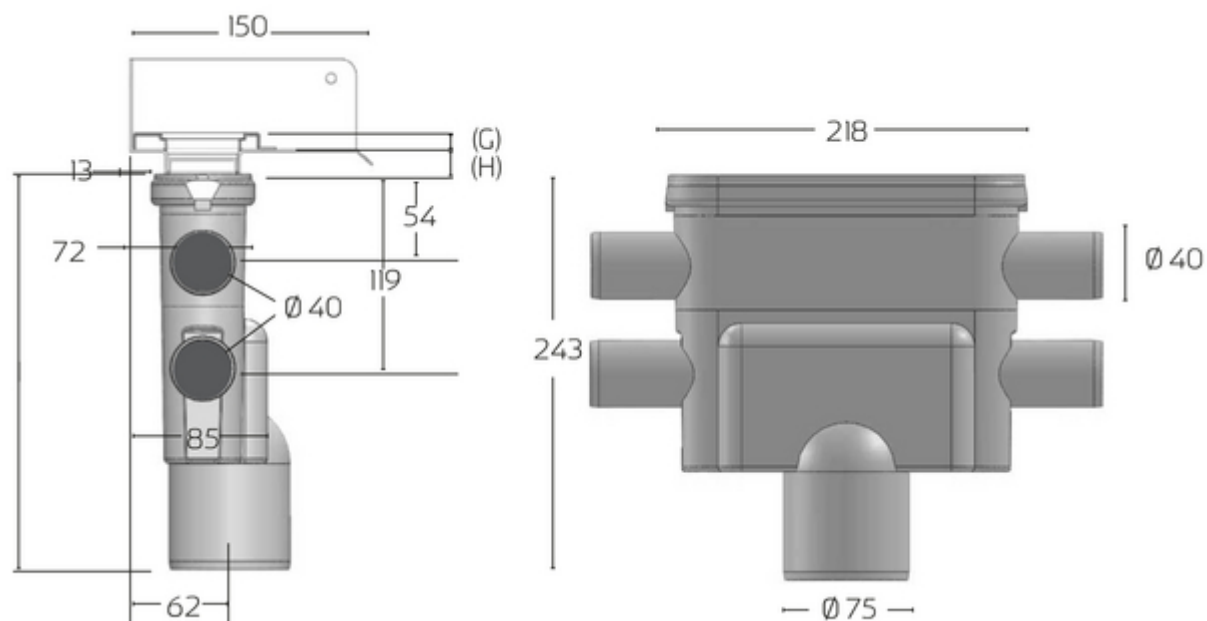

**!** - Total byggehøjde (uden fliser) = højde på udløbshus + (H).  
 (H) = afstand fra overkant udløbshus til underside flise.  
 Den angivne byggehøjde kan afvige med 3 mm pga. produktionstolerancer

## GODKENDELSER



VA 2.42/19872



MK 7.21/1699

EN 1253

EN 1253