

Sirius

DK/NO SE EN DE FR RU FI

KRISS
Oplev detaljen

Gyldighed / Giltighet / Validity / Gültigkeit / Validité / действительность / voimassaolo

DK/NO Sirius håndklæderadiatorer produceret efter januar 2015 - se nedenstående varenumre.

SE Sirius handdukstorkar tillverkats efter Januari 2015 - se nedanstående produktnumra.

EN Sirius towel rails produced after January 2015 - see below mentioned product numbers.


DE Sirius Handtuchhalter nach Januar 2015 produziert - sehen Sie unten die genannten Artikelnummern.

FR Sèche-serviettes Sirius produites après Janvier 2015 - voir ci-dessous les numéros de produits mentionnés.

RU Sirius полотенце производится после января 2015 - ниже указанных цифр продукции.

FI Sirius pyyhkeiden jälkeen valmistetuissa tammikuu 2015 - katso jäljempänä mainittua tuotetta numeroita.

SR8050C, SR11650C, SR8050S, SR11650S

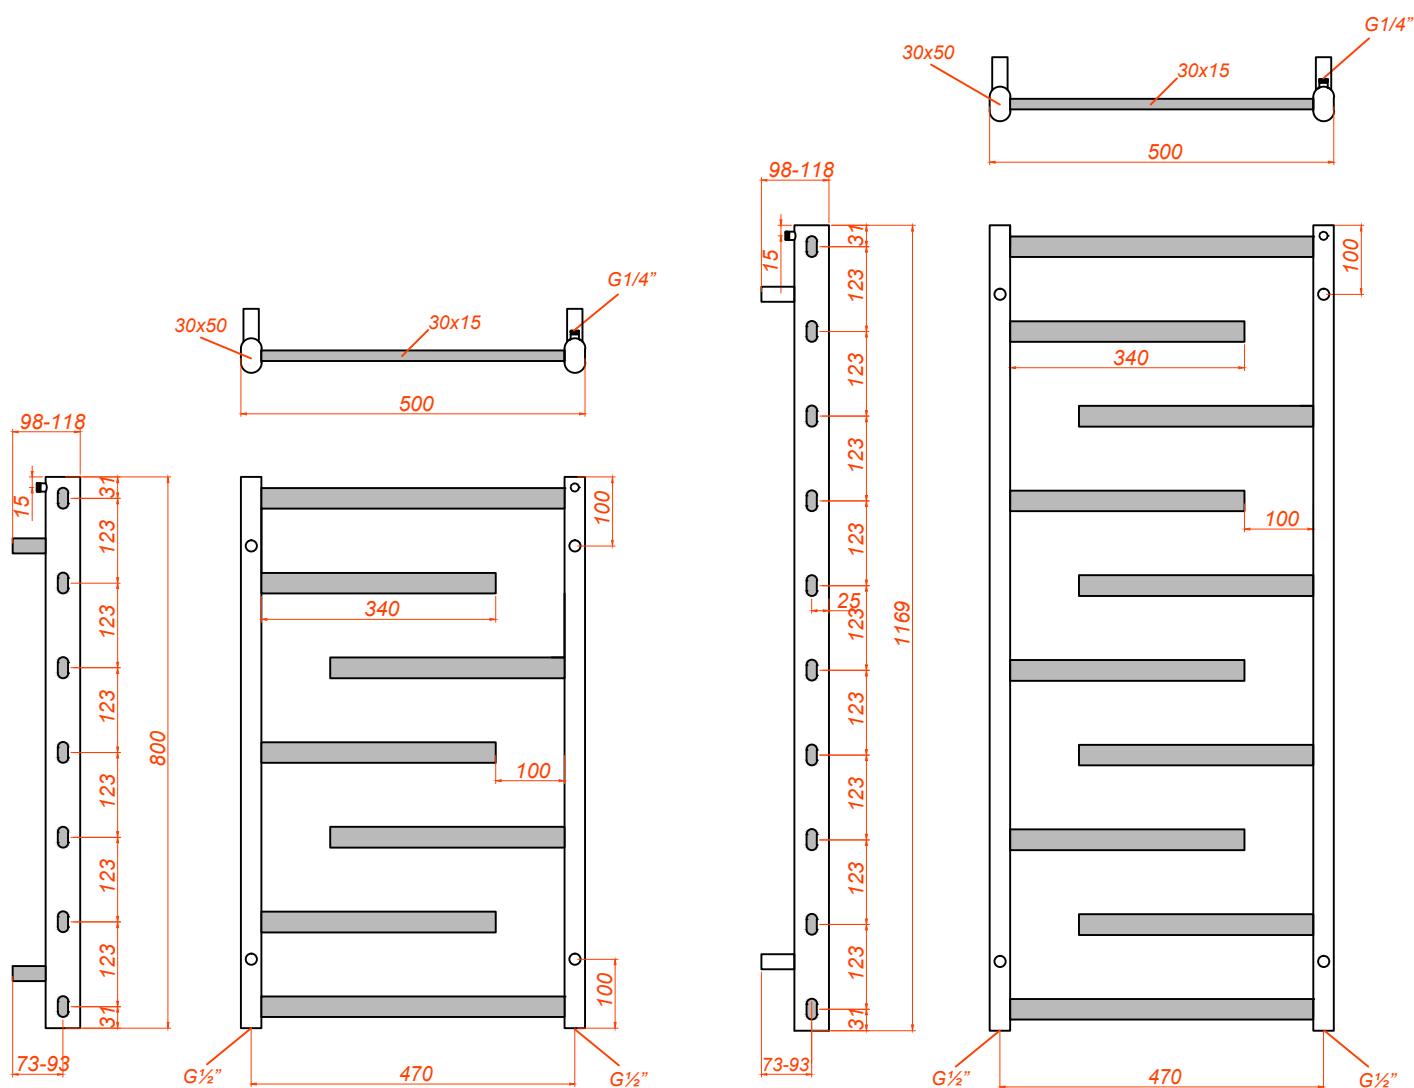

OBS - Attention - Achtung

Prøvetryk / Testtryck/ Test pressure / Prüfdruck: 10,4 BAR

Max driftstryk - Arbetstryck - Max working pressure - Max. Betriebsdruck - Pression de service maxi: 8 BAR

Max temperatur - max temperature - max Temperatur - température max: 90° C.

Ikke til brugsvand - Inte för VVC/tapp vatten - not for open water systems - Nicht für offene Wasser-System - Pas de circuit d'eau ouvert